




БЛАНК-ЗАКАЗ на изготовление Соплового Вентиляционного Агрегата Противодымного СВАПм

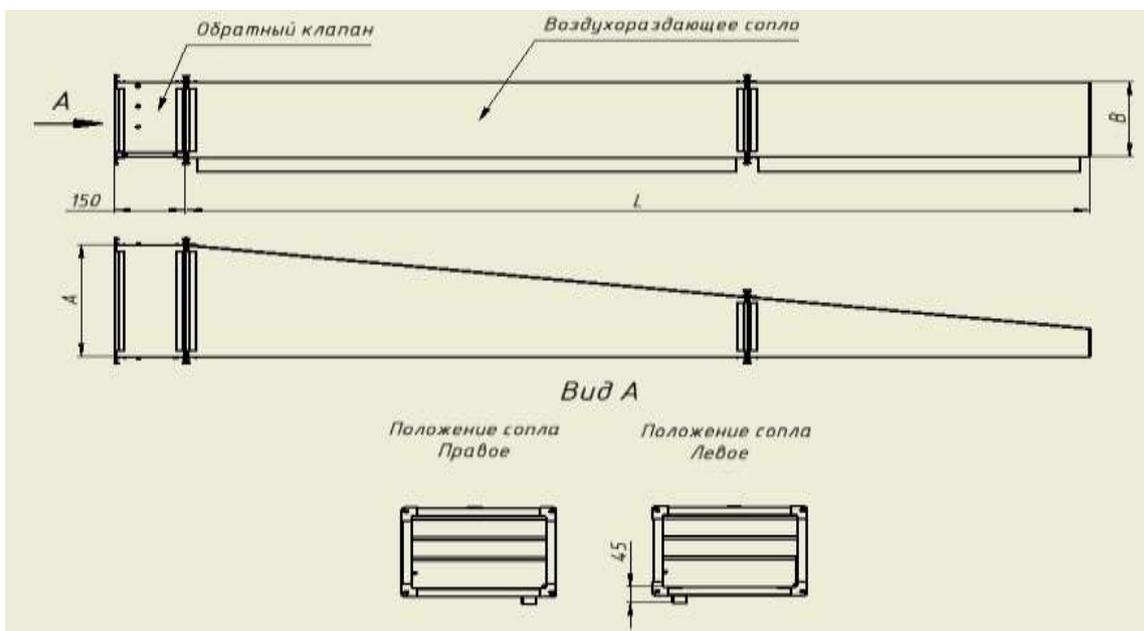

Ширина воротного проема L, м _____

Расстояние от верхнего края проема до потолка, м _____

Вентилятор: Канальный Радиальный

Соппротивление сети до входа в Агрегат, Па _____

Положение сопла: Правое Левое

Переходник с воздуховода на Агрегат: Да Нет. Да - указать сечение

воздуховода до агрегата АхВ, мм _____

Фильтр к вентилятору: Да Нет

Требование взрывозащиты: Да Нет

Дополнительно _____

Контакты _____

